

de Funkregler

fr Module de connexion sans fil
en Wireless connection module
it Regolatore di trasmissione
es Módulo de conexiones
sv Kontrollenhet
nl Draadloze regelapparatuur

Kurzbetriebsanleitung

Mode d'emploi succinct
Brief operating instructions
Brevi istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones breve
Snabbguide
Beknopte gebruiksaanwijzing

without LAN


LET4104RK100

with LAN

LET4204RK100
LET4108RK100
LET4208RK100
LET4112RK100
LET4212RK100

de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft
fr Notice d'installation pour l'électricien
en Guidelines for the electrician
it Istruzioni per l'installatore elettrico
es Instrucciones para el electricista
sv Installationsanvisning för installatör och elektriker
nl Installatieinstructies voor de elektrovakman

de Verschmutzungsgrad II, Überspannungskategorie III, nach EN 60730
fr Degré de pollution II, catégorie surtension III, selon EN 60730
en Pollution degree II, over voltage category III, as per EN 60730
it Grado di insudiciamento II, categoria di sovrattensione III, a norme EN 60730
es Grado de suciedad II, categoría de altatensión III, según EN 60730
sv Grad av nedsmutsningsgrad II, Överspänningskategori III, enligt EN 60730
nl Vervuulingsgrad II, Overspanningskategorie III, volgens EN 60730

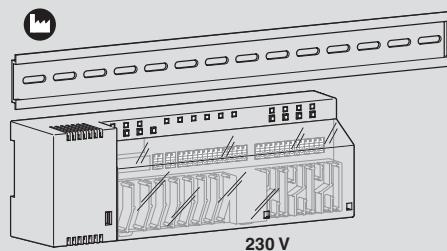

IP20
EN60529

Type 1
EN 60730



CE

GEFAHR**Lebensgefahr durch elektrische Spannung!**

Bei Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann eine Berührung derselben lebensgefährlich sein.

- Defekte Geräte vom Netz trennen.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Vor allen Arbeiten Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit prüfen!
- Gerät erst nach vollständiger Installation und bei geschlossenem Gehäuse unter Spannung setzen.
- Anschlussleitungen nach unten wegführen und mit mäanderförmige Zugentlastung sichern. Fest angeschlossene Leitungen, die nicht mit einer mäanderförmigen Zugentlastung gesichert werden können, müssen mit einer externen Zugentlastung gesichert werden!
- Niemals Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen.
- Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte Stromstärkeangabe achten.

DANGER**Danger de mort par électrocution !**

Tout contact avec les différents composants peut constituer un danger mortel en cas de détérioration de l'isolation ou des composants en soi. Couper l'alimentation électrique des appareils défectueux.

- Ne faire effectuer les travaux sur l'installation électrique que par des électriciens qualifiés.
- Avant toute intervention, couper et sécuriser l'alimentation électrique. Contrôler l'absence de tension électrique !
- Branchez l'alimentation seulement après l'installation complète et couvrez-la fermé.
- Faire passer les câbles de raccordement vers le bas puis les fixer à l'aide d'une décharge de traction en forme de méandres. Les lignes à raccordement fixe, qui ne peuvent pas être fixées à l'aide d'une décharge de traction en forme de méandres, doivent être fixées à l'aide d'une décharge de traction externe ! Ne jamais poncer ou désactiver des dispositifs de sécurité.
- Lors du remplacement de fusibles, veiller à ce que l'intensité indiquée soit correcte.

DANGER**Mortal danger by electric voltage!**

If the insulation or individual components thereof are damaged, contact with them may be potentially fatal.

- Disconnect power of faulty devices.
- Only electrical specialists may carry out work on the electrical system.

- Switch off power supply and secure against re-activation before performing any work. Test for absence of voltage!
- Connect power only after complete installation and closed cover.
- Route connection lines out downwards and secure them with meandering tension relief. Firmly connected lines that cannot be secured with a meandering tension relief must be secured with an external tension relief!
- Never bypass or deactivate fuses.
- When replacing fuses observe the correct amperage specification.

PERICOLO**Pericolo di morte da scariche elettriche!**

In presenza di danni all'impianto d'isolamento o ai singoli moduli, il contatto con questi ultimi può risultare fatale.

- Collegare dalla rete le apparecchiature difettose.
- Le operazioni sugli impianti elettrici devono essere eseguite solo da elettricisti specializzati.
- Prima di tutte le operazioni disattivare l'alimentazione di tensione e bloccare per impedire eventuali riattivazioni. Verificare l'assenza di tensioni.
- Solo dopo aver completato l'installazione e aver richiuso l'alloggiamento, mettere l'apparecchio sotto tensione.
- Portare i cavi di collegamento verso il basso e fissare con uno scarico della tensione a forma di greca. È necessario fissare i cavi collegati saldamente, che non è possibile bloccare con uno scarico della tensione a forma di greca, utilizzando uno scarico della tensione esterno.
- Non eseguire in nessun caso il bypass dei fusibili o procedere alla loro disattivazione.
- Prestare attenzione alla corretta indicazione dell'amperaggio per la sostituzione dei fusibili.

PELIGRO**Peligro de muerte por tensión eléctrica!**

En caso de daños del aislamiento o componentes individuales, tocar los mismos puede ser potencialmente mortal.

- Desconectar los dispositivos defectuosos de la red eléctrica.
- Los trabajos en instalaciones eléctricas sólo podrán ser realizados por electricistas cualificados.
- Antes de realizar cualquier trabajo, des-conecte la fuente de alimentación y proteja el dispositivo contra una reconexión. ¡Comprobar que no haya tensión!
- Conecte el dispositivo a la electricidad só-lo cuando haya terminado la instalación por completo y cuando la carcasa se encuentre cerrada.

- Orientar las líneas de conexión hacia abajo y asegurar con liberación de tensión serpenteante. Los cables conectados de forma permanente que no se pueden asegurar con una liberación de tensión serpenteante, deben estar asegurados con una liberación de tensión externa!
- Nunca puente los fusibles, no los ponga fuera de servicio.
- Al sustituir los fusibles, tener en cuenta la intensidad de corriente correcta.

⚠ FARA

Livsfara p.g.a. elektrisk spänning!

Vid skador på isoleringen eller enstaka komponenter kan en vidröring av delen innebär livsfara.

- Defekta apparater ska kopplas från elnätet.
- Arbeten på elektriska anläggningar får endast genomföras av utbildade elektiker.
- Vid alla arbeten skall strömtillförseln stängas av och säkras mot återpåslag. Kontrollera att det inte finns någon spänning!
- Koppla på strömmen på apparaten första när installationen är helt klar och huset har stängts.
- Dra anslutningskablarna nedåt och säkra med slingrande dragavlastning. Fast anslutna kablar, som inte kunnat säkras med slingrande dragavlastning, måste säkras med en extern dragavlastning!

- Överkoppla aldrig säkringar och sätt dem aldrig ur drift.
- När du byter säkringar beakta angiven strömkrycka.


⚠ GEVAAR

Levensgevaar door elektrische spanning!

Als de isolatie of afzonderlijke bouwonderdelen beschadig zijn kan er levensgevaar optreden wanneer u ermee in contact komt.


- Ontkoppel defecte apparaten van het net.
- Werken aan elektrische installaties mogen uitsluitend door elektrovakliji worden uitgevoerd.
- Schakel voor alle werken de spanningstoever uit en beveilig tegen opnieuw inschakelen. Controleer of het apparaat spanningsvrij is!
- Herstel de stroom pas na een volledige installatie en bij gesloten behuizing.
- Aansluitleidingen naar onder wegvoeren en met blokvormige trekontlasting beveiligen. Vast aangesloten leidingen die niet met een blokvormige trekontlasting kunnen worden beveiligd, moeten met een externe trekontlasting worden beveiligd!
- Nooit zekeringen overbruggen of buiten gebruik stellen.
- Let bij het vervangen van zekeringen op de correcte informatie i.v.m. de stroomsterkte.

1

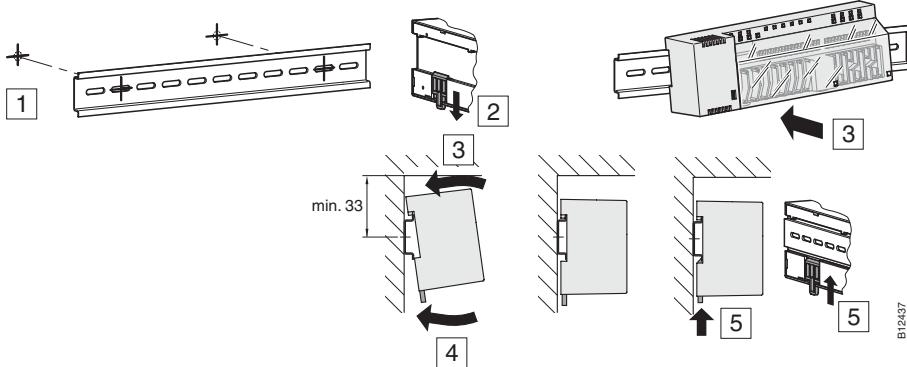


B12437

2

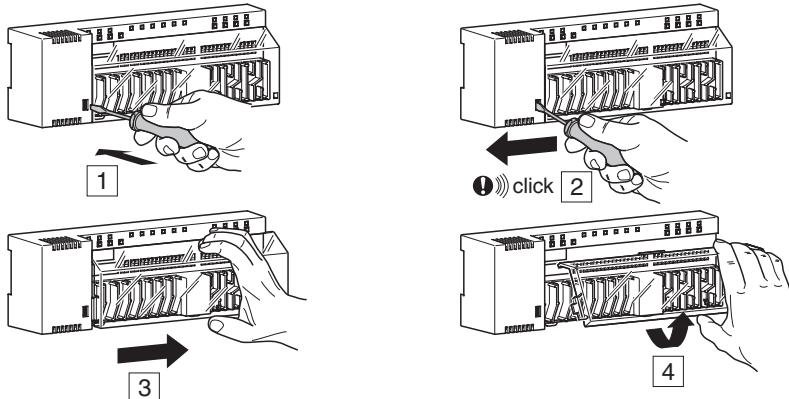


B12438

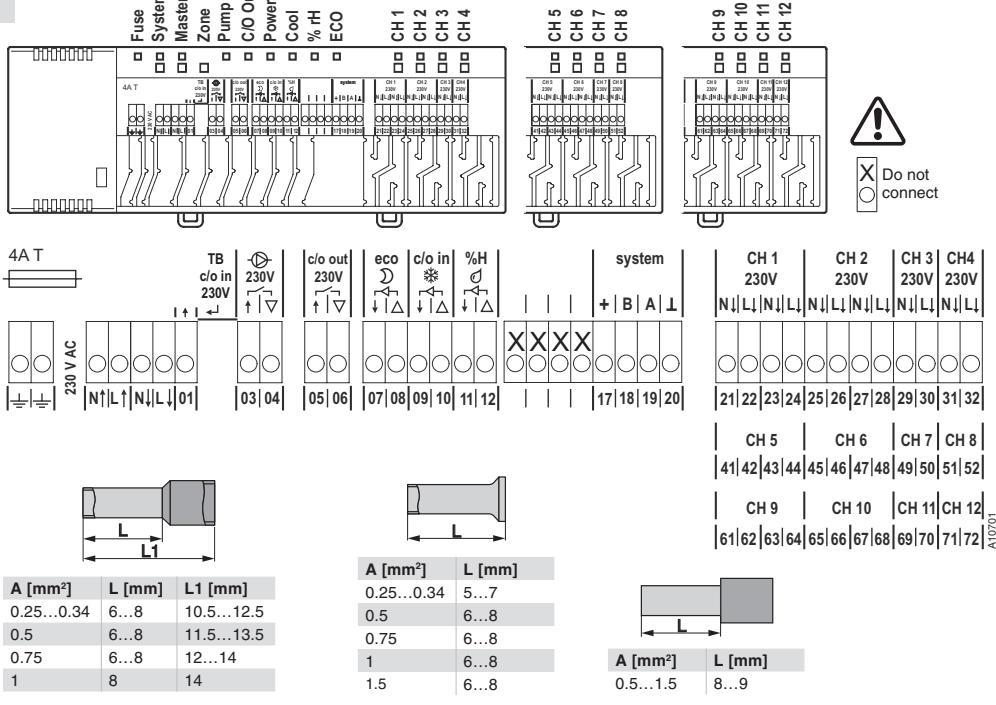

3.1


- de GEFAHR! 230 V AC Elektrische Spannung! Spannungsversorgung 230 V AC anschliessen: Beim Anschliessen von 230 V-Leitungen, Leitungsmantel möglichst nahe an die Klemmen führen, damit die einzelnen Leiter gut in ihrer Lage gehalten werden.
- fr DANGER! 230 V AC Courant électrique ! Raccorder le courant 230 V AC : Lors du raccordement de lignes 230 V, rapprocher au maximum la gaine du câble des bornes afin que les différents conducteurs soient bien maintenus en position.
- en DANGER! 230 V AC Electrical voltage! Connect power 230 V AC: When connecting 230 V lines, route the line material as close as possible to the terminals so that the individual conductors are kept well in their position.
- it PERICOLO! 230 V AC Tensione di alimentazione 230 V AC! Collegare l'alimentazione di tensione 230 V AC: Portare i cavi di collegamento verso il basso e fissare con uno scarico della tensione a forma di greca. È necessario fissare i cavi collegati saldamente, che non è possibile bloccare con uno scarico della tensione a forma di greca, utilizzando uno scarico della tensione esterno.
- es PELIGRO! 230 V AC Tensión eléctrica! Conectar la alimentación 230 V AC: Al instalar cables de 230 V, colocar los revestimientos de cable lo más cerca posible de los terminales para que los conductores individuales se mantengan bien en su posición.
- sv FARA! 230 V AC Elektrisk spänning! Anslutning spänning 230 V AC: När du installerar 230 V-kablar, dra kabelmanteln om möjligt så nära terminalerna som det går, så att de enskilda kablarna hålls väl på plats.
- nl GEVAAR! 230 V AC Elektrische spanning! Stroomvoer 230 V AC aansluiten: Bij het aansluiten van 230 V-leidingen, leidingsmantel zo dicht mogelijk tot bij de klemmen voeren zodat de afzonderlijke geleiders goed op hun plaats worden gehouden.

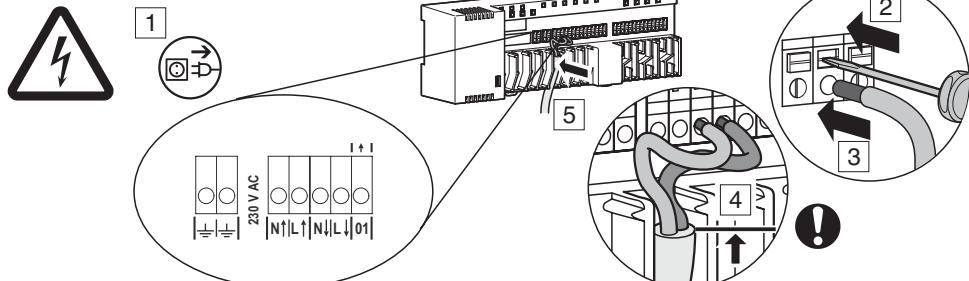

3.2

de Pump 230 V AC anschliessen
fr Raccorder la pompe 230 V AC
en Connect pump 230 V AC
it Collegare la pompa 230 V AC

es Conectar la bomba 230 V AC
sv Anslutning pump 230 V AC
nl Pomp 230 V AC aansluiten

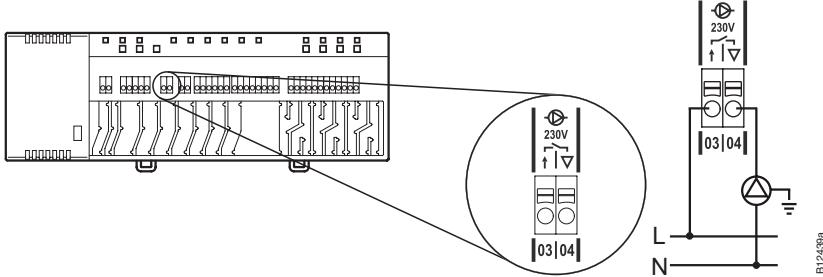


B12438a

3.3


de Thermische Antriebe 230 V anschliessen
fr Raccorder les servomoteurs thermiques 230 V
en Connect thermal actuators 230 V
it Collegare i servocomandi eletrotermici 230 V

es Conectar actuadores térmicos de 230 V
sv Anslutning reglermotor 230 V
nl Thermische aandrijving 230 V aansluiten

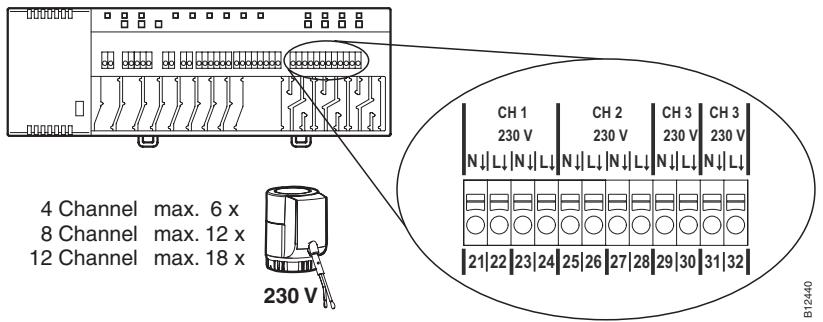

B12440


3.4

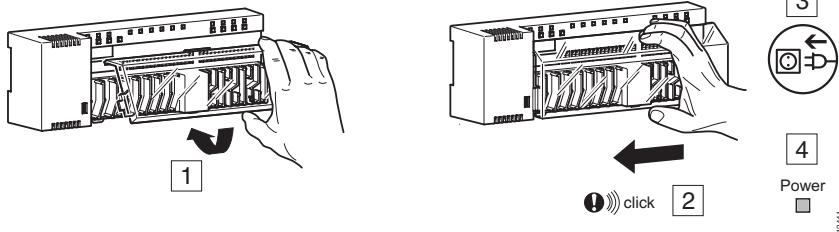

B12441




de Externe Kommunikation
 fr Communication extérieure
 en External communication
 it Comunicazione esterna

es Comunicación externa
 sv Flera kontrollenheter
 nl Externe communicatie


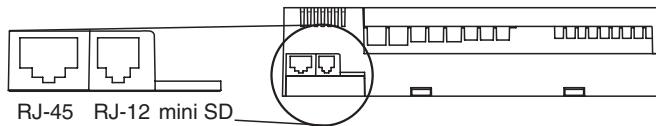


LAN Options:

1.) PowerLAN

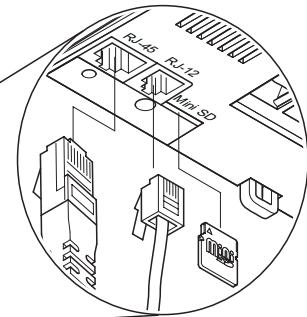


2.) LAN Router

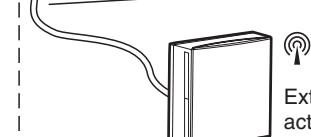


External active antenna

3.) WLAN Router

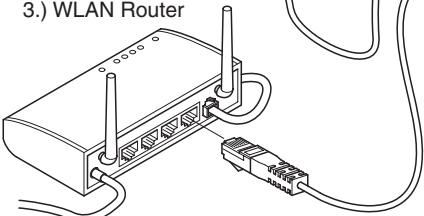

de Adressierung Raumbediengerät mit einem Kanal oder mehreren Kanälen
 fr Apprentissage du boîtier d'ambiance avec un canal ou plusieurs canaux
 en Addressing room operating unit with one channel or multiple channels
 it Indirizzamento unità ambiente con uno o più canali
 es Direcciónamiento de la unidad de mando con un canal o con varios canales
 sv Adressering av rumstermostat till en eller flera kanaler
 nl Adressering draadloze kamerthermostaat met een of meerdere kanalen


aus	ein	blinkt
éteint	allumé	clignote
off	on	blinking
off	on	lampeggiante
de	en	parpadea
från	till	blinkar
uit	een	knippert

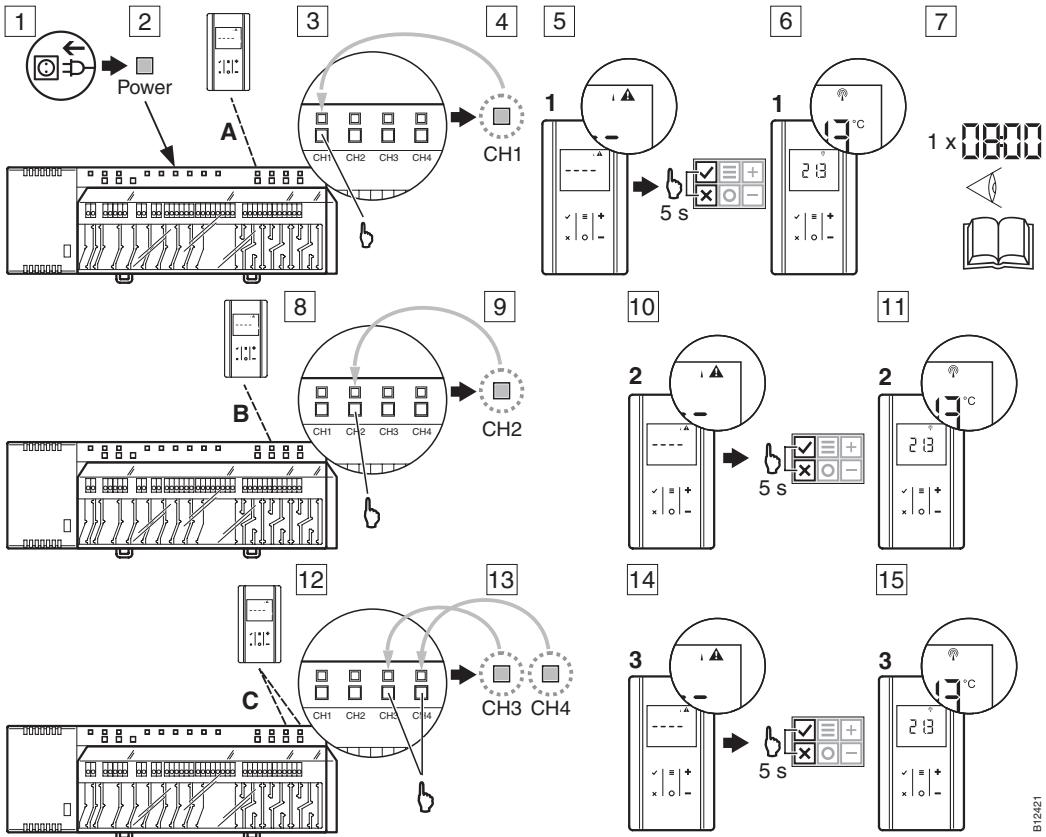

6

de Adressierung testen
 fr Tester l'apprentissage
 en Test addressing
 it Test dell'indirizzamento

es Probar direcciónamiento
 sv Adresseringstest
 nl Adressering testen

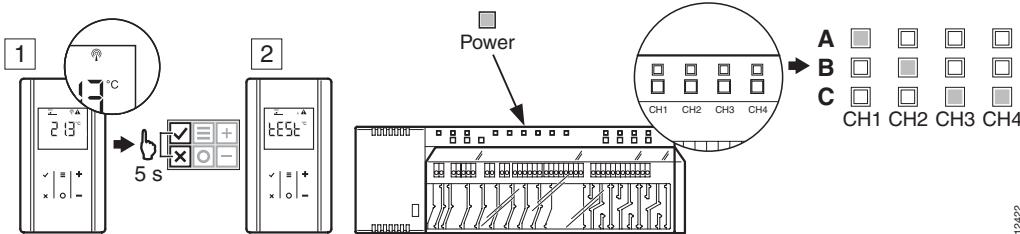





de Mehrere Funkregler
fr Plusieur régulateur radio
en Multiple connection modules
it Tipici collegamento tra regolatori
es Varios módulos de conexión
sv Flera kontrollenheter
nl Meerdere draadloze regelapparaten

aus ein blinkt
éteint allumé clignote
off on blinking
off on lampeggiante
de en parpadea
fran till knippert
uit een

Slave → Master

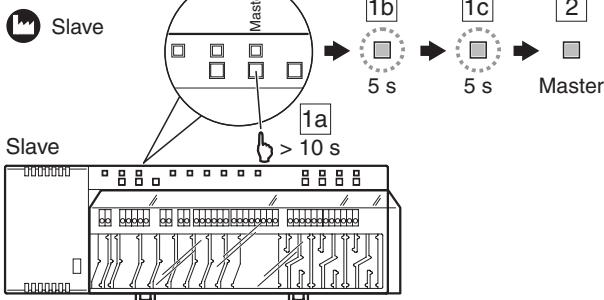

Master + max. 2 Slaves

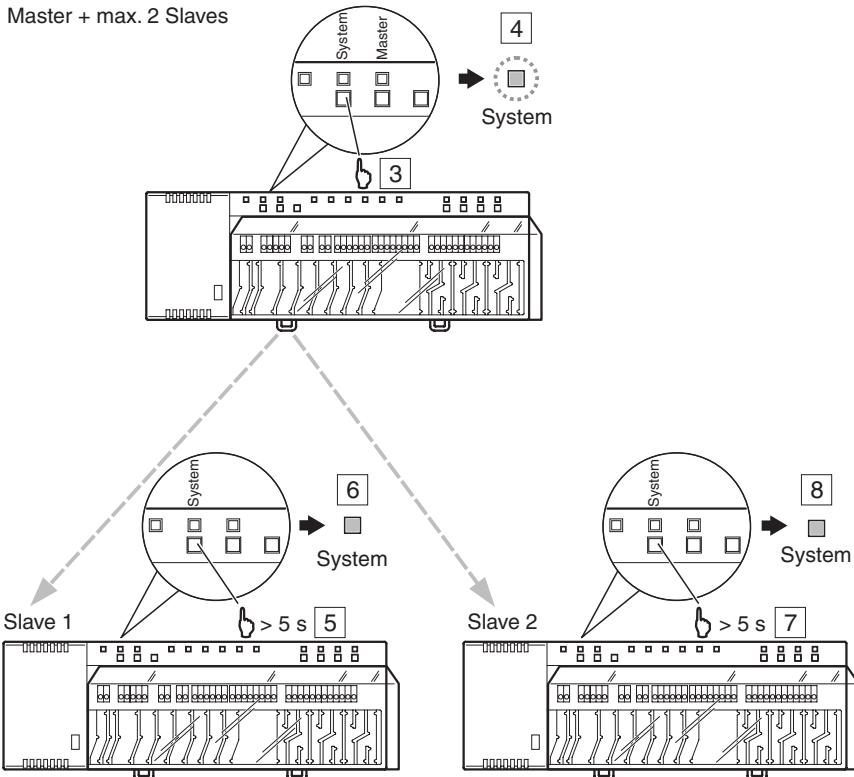

B12191



de Adressierung löschen
 fr Supprimer l'apprentissage
 en Delete addressing
 it Eliminazione dell'indirizzamento
 es Borrar direcccionamiento
 sv Ta bort adressering
 nl Adressering verwijderen




aus
 éteint
 off
 off
 de
 från
 uit



blinkt
 clignote
 blinking
 lampeggiante
 parpadea
 blinkar
 knippert




blinkt schnell
 clignote rapidement
 blinking fast
 lampeggiante veloce
 parpadea rápidamente
 blinkar snabbt
 knippert snel

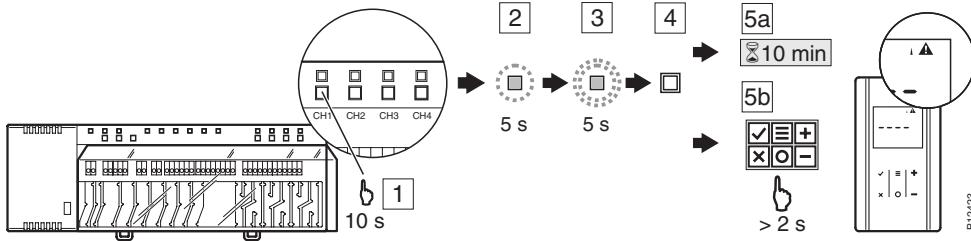


B12423

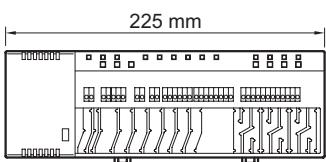

4 Channel

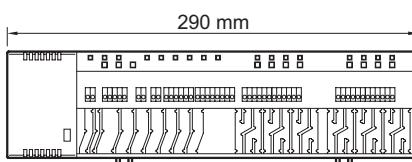

8 Channel

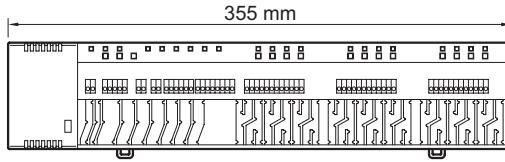

12 Channel

M11468



de www.sauter-controls.com ↗ Produkte ↗ MD Datenblatt.
 fr www.sauter-controls.com ↗ Produits ↗ Fiche MD.
 en www.sauter-controls.com ↗ Products ↗ MD Datasheet.
 it www.sauter-controls.com ↗ Products ↗ MD Datasheet.
 es www.sauter-controls.com ↗ Products ↗ MD Datasheet.
 sv www.sauter-controls.com ↗ Products ↗ MD Datasheet.
 nl www.sauter-controls.com ↗ Products ↗ MD Datasheet.



<http://www.sauter-controls.com/en/products-sauter/product-details/pdm/let4-bi-directional-wireless-controller-868-mhz.html>



de Dokument aufbewahren
 fr Ce document est à conserver
 en Retain this document
 it Conservare il documento
 es Guardar el documento
 sv Spara dokumenten
 nl Document bewaren

© Fr. Sauter AG
 Im Surinam 55
 CH-4016 Basel
 Tel. +41 61 - 695 55 55
 Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com